




QDAr1

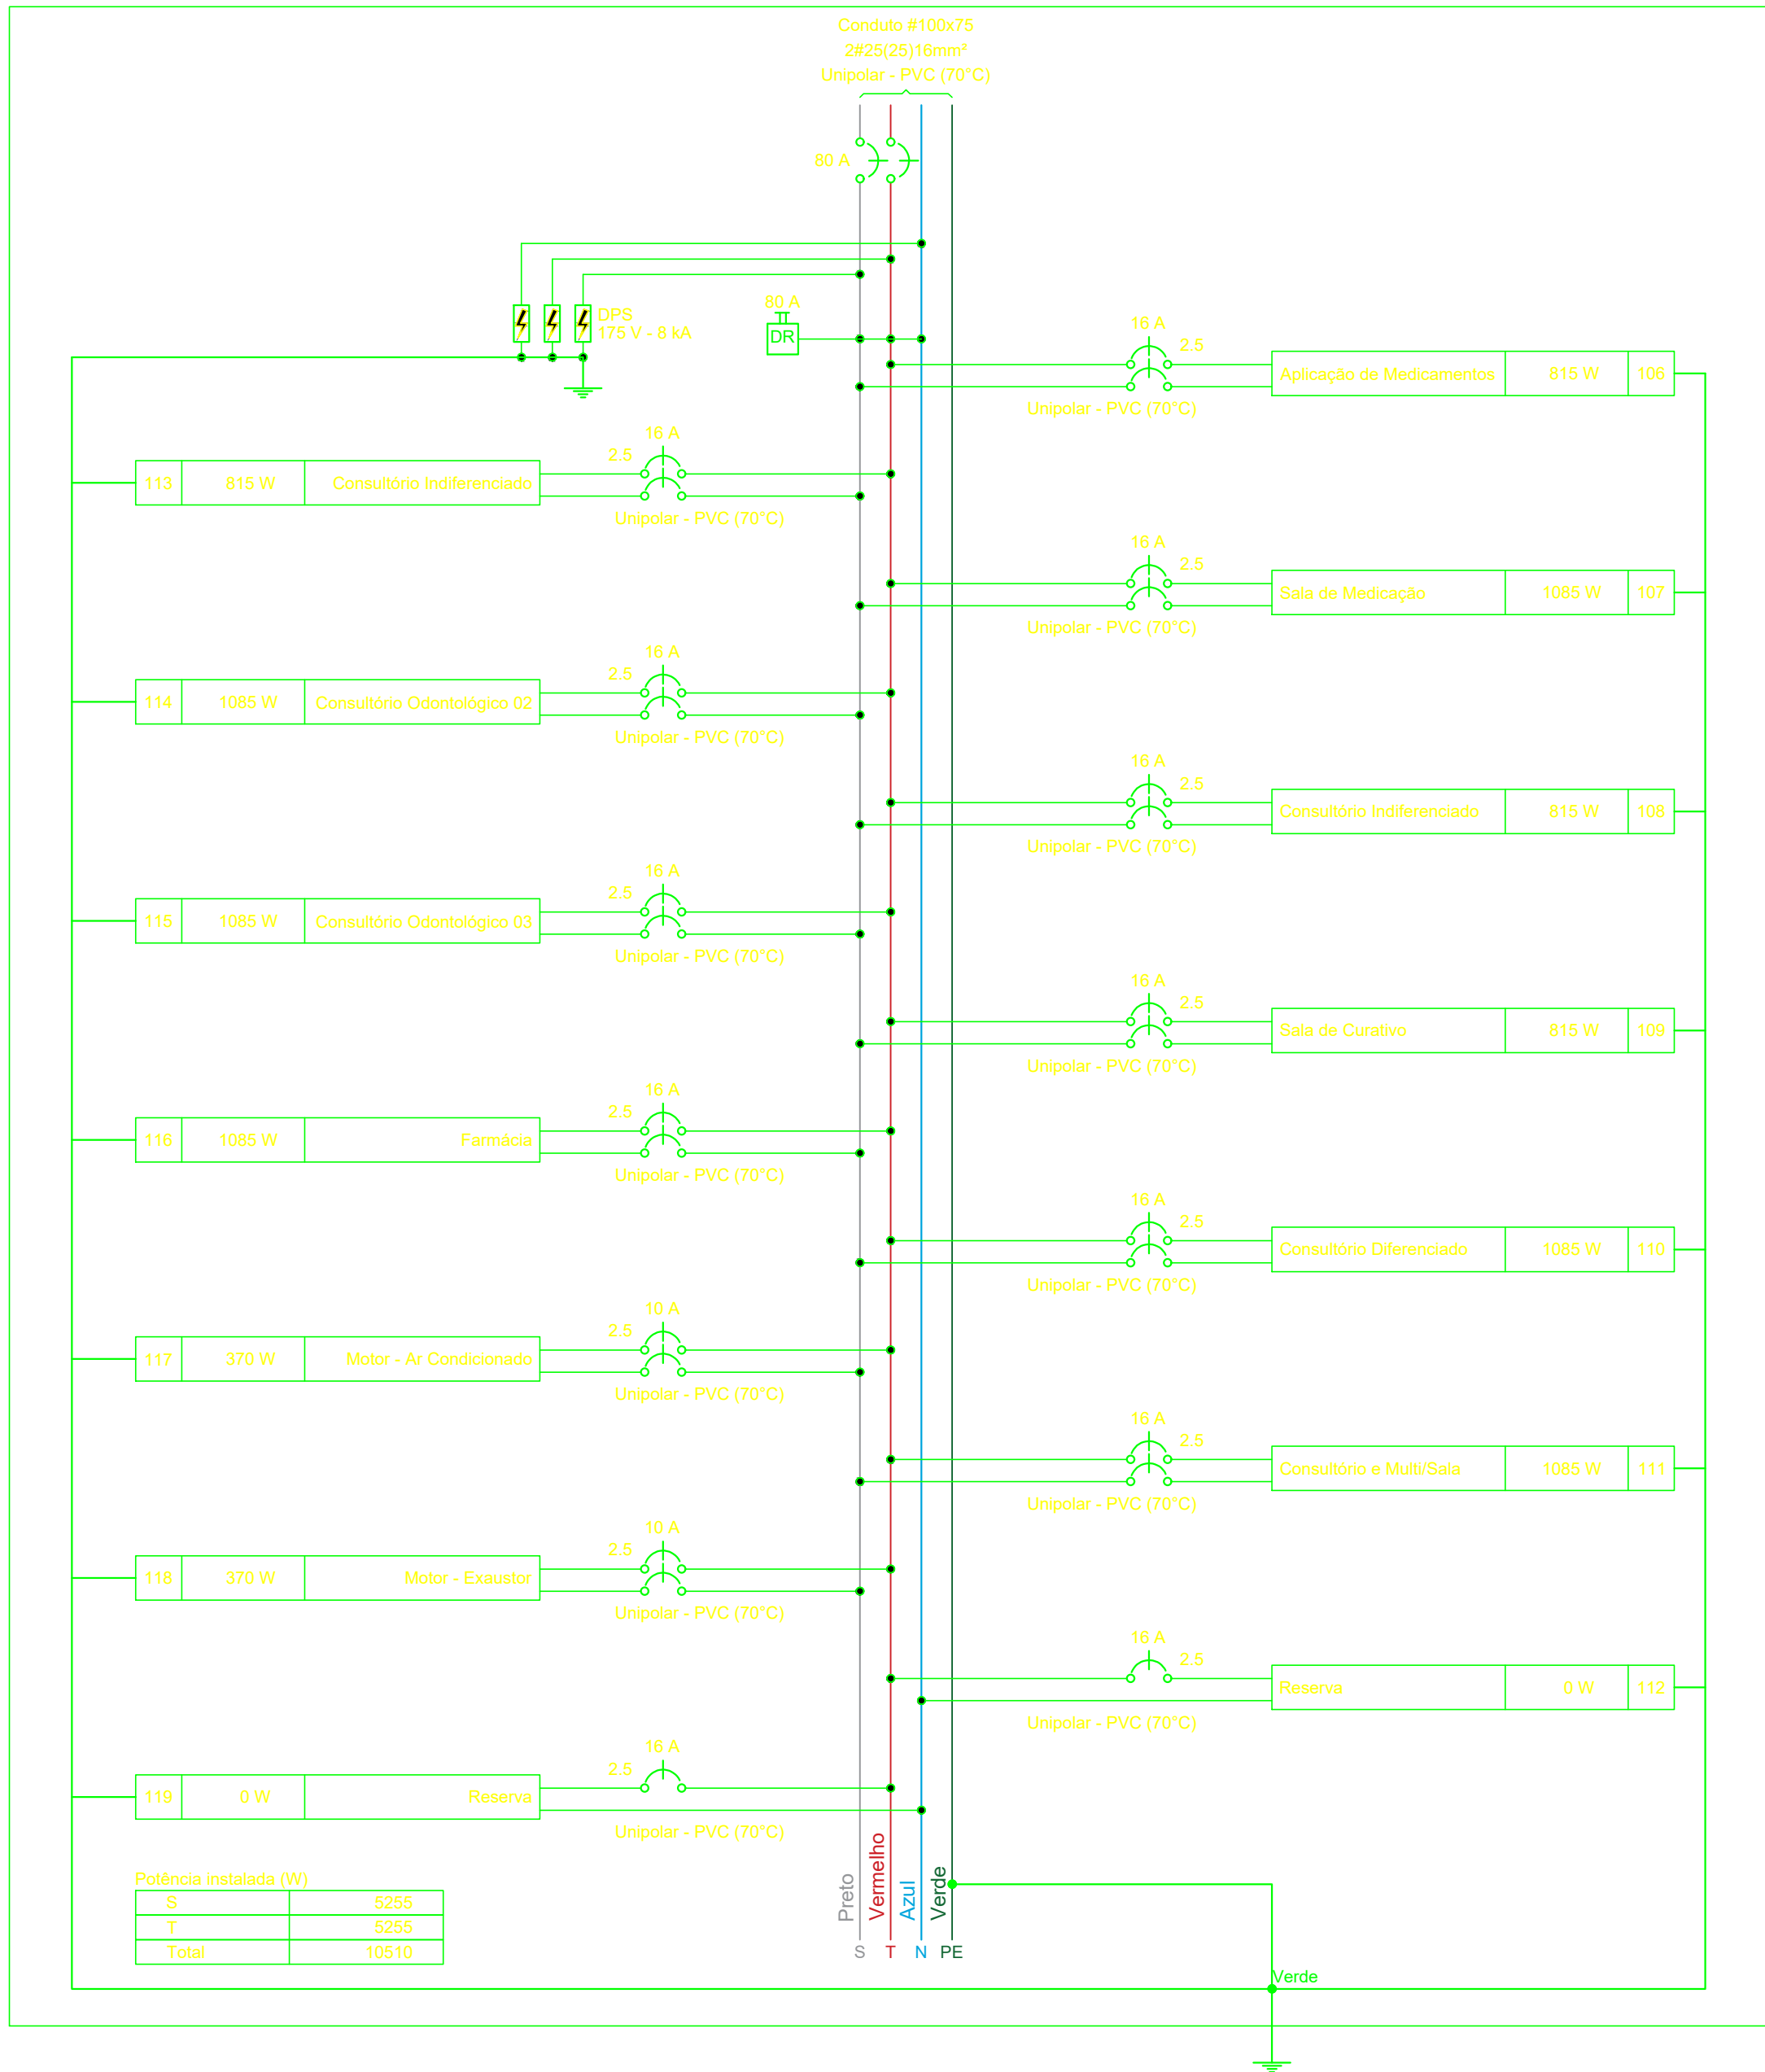

QDAr1

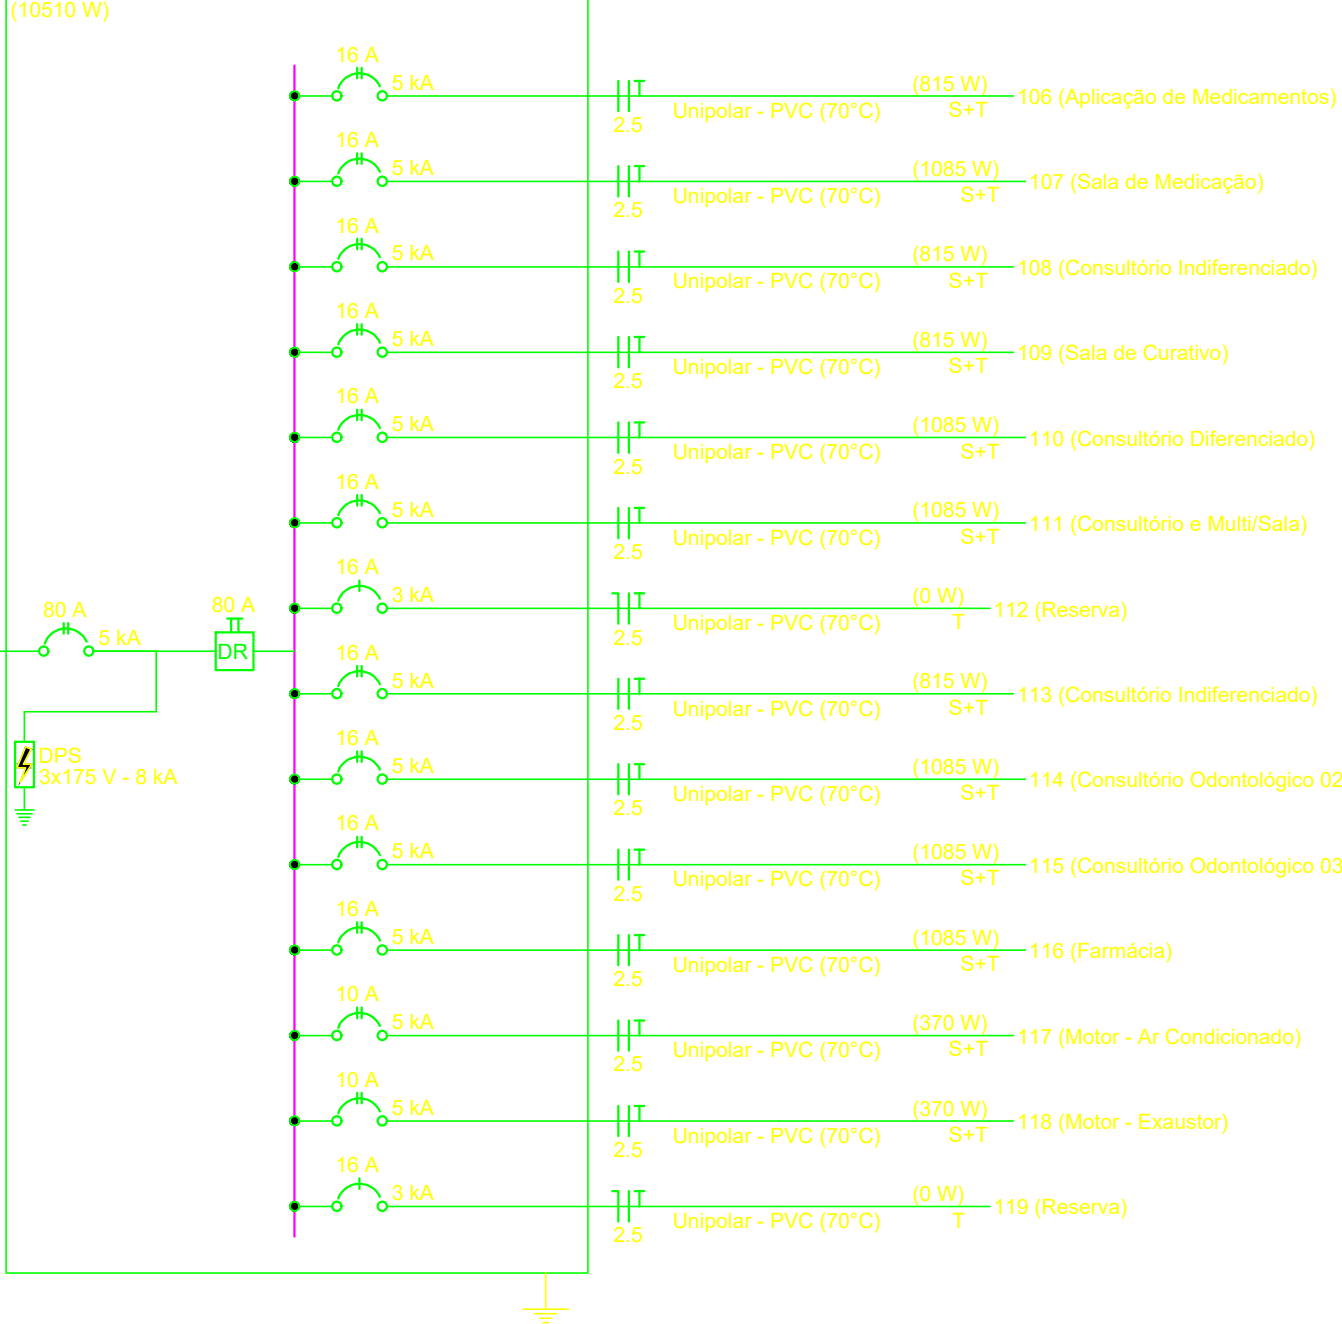

Quadro executivo - QDAr1

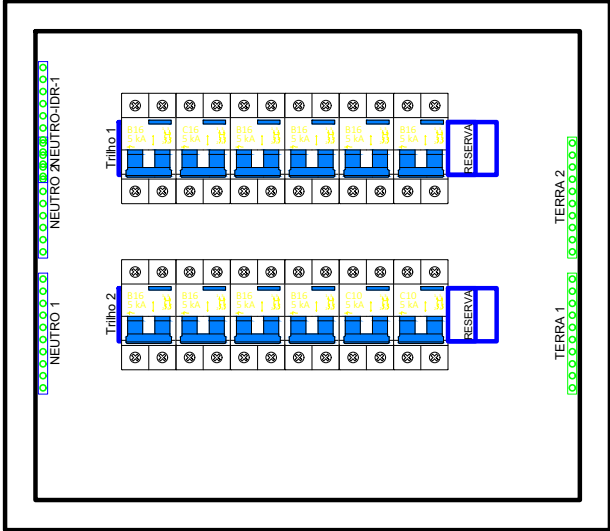

Escala 1:5

Quadro de Cargas (QDAr1) - TÉRREO

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Tomadas (W)	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In' (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	Ic (A)	Icc (kA)	Diss (A)	dV parc (%)
					370	815	1085													
106	Aplicação de Medicamentos	F+F+T	B1	220 V	1	906	815	S+T		408	408	1,00	0,70	5,9	4,1	2,5	24,0	5	16	0,39
107	Sala de Medicação	F+F+T	B1	220 V	1	1206	1085	S+T		543	543	1,00	0,70	7,8	5,5	2,5	24,0	5	16	0,46
108	Consultório Indiferenciado	F+F+T	B1	220 V	1	906	815	S+T		408	408	1,00	0,70	5,9	4,1	2,5	24,0	5	16	0,31
109	Sala de Curativo	F+F+T	B1	220 V	1	906	815	S+T		408	408	1,00	0,70	5,9	4,1	2,5	24,0	5	16	0,40
110	Consultório Diferenciado	F+F+T	B1	220 V	1	1206	1085	S+T		543	543	1,00	0,70	7,8	5,5	2,5	24,0	5	16	0,52
111	Consultório e Multi/Sala	F+F+T	B1	220 V	1	1206	1085	S+T		543	543	1,00	0,70	7,8	5,5	2,5	24,0	5	16	0,22
112	Reserva	F+N+T	B1	127 V		0	0	T				1,00	1,00	0,0	0,0	2,5	24,0	3	16	0,00
113	Consultório Indiferenciado	F+F+T	B1	220 V	1	906	815	S+T		408	408	1,00	0,70	5,9	4,1	2,5	24,0	5	16	0,19
114	Consultório Odontológico 02	F+F+T	B1	220 V	1	1206	1085	S+T		543	543	1,00	0,70	7,8	5,5	2,5	24,0	5	16	0,56
115	Consultório Odontológico 03	F+F+T	B1	220 V	1	1206	1085	S+T		543	543	1,00	0,70	7,8	5,5	2,5	24,0	5	16	0,42
116	Farmácia	F+F+T	B1	220 V	1	1206	1085	S+T		543	543	1,00	0,70	7,8	5,5	2,5	24,0	5	16	0,45
117	Motor - Ar Condicionado	F+F+T	B1	220 V	1	787	370	S+T		185	185	1,00	0,70	5,1	3,6	2,5	24,0	5	10	0,40
118	Motor - Exaustor	F+F+T	B1	220 V	1	787	370	S+T		185	185	1,00	0,70	5,1	3,6	2,5	24,0	5	10	0,19
119	Reserva	F+N+T	B1	127 V		0	0	T				1,00	1,00	0,0	0,0	2,5	24,0	3	16	0,00
TOTAL					2	4	6	12429	10510	S+T	0		5255		5255					

Quadro de Demanda (QDAr1) - TÉRREO

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Condicionador de ar tipo janela (Não residencial)	10.86	100.00	10.86
Motores	1.57	75.00	1.18
TOTAL			12.04

NOTA 01

PLOTAR COLORIDO

PROJETO ELÉTRICO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE II - TAQUARA PRETA

RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE CATAGUASES

NOME FANTASIA: CATAGUASES PREF. GABINETE DO PREFEITO

UNIDADES/SETORES: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE II - TAQUARA PRETA

CNPJ/CPF: 17.702.498/0001-81

ÁREAS: A CONSTRUIR: 509,67 m² A ADEQUAR/REFORMAR: m²

LOGRADOURO: RUA ERCYL SALGADO

COMPLEMENTO: NÚMERO: s/n

BAIRRO/DISTRITO: TAQUARA PRETA

MUNICÍPIO/ESTADO: CATAGUASES - MG

CEP: 36771-548

RESPONSÁVEL LEGAL PELO ESTABELECIMENTO:

ASSINATURA:

JOSÉ HENRIQUES

CPF: 045.693.726-94

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO ELÉTRICO

NOME: RENATA GOMES CARVALHO TOFANI CREA: 211595/D

ASSINATURA:

TÍTULO: QUADROS DE CARGAS DO PAVIMENTO TÉRREO

DATA: 14/10/2024

FOLHA Nº: 10